e-Front runners

Rep No.B12011

お客様　各位

2012年6月11日

富士電機機器制御株式会社
管理本部　事業統括部

オートブレーカ・漏電遮断器
G-TWINシリーズ 取付ネジ本数と取扱説明書の内容 変更のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製　品　名	オートブレーカ・漏電遮断器
シリーズ、名称	G-TWINシリーズ　スタンダード品，グローバル品
形　式	BW125，EW125から始まる全ての形式 BW250，EW250から始まる全ての形式 詳細は添付資料1『対象形式の詳細』を参照願います。
変 更 部 分	取付ネジ入り本数，取扱説明書
変 更 内 容	(1) 取付ネジ袋詰の取付ネジ入り数を，4本から2本に変更致します。 ＊250AF 表面形(2P，3P)、裏面形(2P，3P)、グローバル表面形(2P，3P)の形式が対象 添付資料2：(1) 参照願います。 (2) 125～250AFの取扱説明書の記載内容を変更致します。 ＊125AF，250AF 全て形式、但し、250AF 表面形(2P，3P)を除く 添付資料2：(2) 参照願います (3) 125～250AF ハンドルロック装置Q2の取扱説明書の記載内容を変更致します。 ＊125AF，250AF 全て形式 添付資料3
変 更 理 由	取付作業性改善のため。
変更実施時期	2012年12月生産品より切替予定
添付資料	添付資料1 ： 対象形式の詳細 添付資料2 ： 変更内容の詳細 添付資料3 ： ハンドルロック装置Q2の変更内容の詳細
本変更に伴う注意事項	本体取付ネジ(付属部品)の本数変更(4本⇒2本)に伴う、性能・仕様の変更はありません。

添付資料1 : 対象形式の詳細

2012年 6月
富士電機機器制御㈱

(1) 対象形式一覧表:250AF

製品名		スタンダード					グローバル
		表面形	裏面形		埋込形		表面形
		2P, 3P	2P, 3P	4P	2P, 3P	4P	2P, 3P
一般配線用 オートブレーカ		BW250EAG-□P	BW250EAG-□P X	BW250EAG-4P X	BW250EAG-□P E	BW250EAG-4P E	BW250EAGU-□P
		BW250JAG-□P	BW250JAG-□P X	BW250JAG-4P X	BW250JAG-□P E	BW250JAG-4P E	BW250JAGU-□P
		BW250RAG-□P	BW250RAG-□P X	BW250RAG-4P X	BW250RAG-□P E	BW250RAG-4P E	BW250RAGU-□P
		BW250HAG-□P	BW250HAG-□P X	—	BW250HAG-□P E	—	—
一般配線用 漏電遮断器		EW250EAG-3P	EW250EAG-3P X	EW250EAG-4P X	EW250EAG-□P E	EW250EAG-4P E	—
		EW250JAG-3P	EW250JAG-3P X	EW250JAG-4P X	EW250JAG-□P E	EW250JAG-4P E	EW250JAGU-3P
		EW250RAG-3P	EW250RAG-3P X	EW250RAG-4P X	EW250RAG-□P E	EW250RAG-4P E	EW250RAGU-3P
		EW250HAG-3P	EW250HAG-3P X	—	EW250HAG-□P E	—	—
電動機保護用 オートブレーカ		BW250EAM-3P	BW250EAM-3P X	—	BW250EAM-3P E	—	—
		BW250JAM-3P	BW250JAM-3P X		BW250JAM-3P E		
		BW250RAM-3P	BW250RAM-3P X		BW250RAM-3P E		
電動機保護用 漏電遮断器		EW250EAM-3P	EW250EAM-3P X	—	EW250EAM-3P E	—	—
		EW250JAM-3P	EW250JAM-3P X		EW250JAM-3P E		
		EW250RAM-3P	EW250RAM-3P X		EW250RAM-3P E		
変圧器一次側用 オートブレーカ		BW250EAT-□P	BW250EAT-□P X	—	BW250EAT-□P E	—	—
		BW250RAT-□P	BW250RAT-□PX		BW250RAT-□P E		
ノンオートスイッチ		BW250EAS-□P	BW250EAS-□P X	—	BW250EAS-□P E	—	—
		BW250RAS-□P	BW250RAS-□P X	BW250RAS-4P X	BW250RAS-□P E	BW250RAS-4P E	
瞬時遮断式 (瞬時固定形)		BW250JAQ-□P	BW250JAQ-□P X	—	BW250JAQ-□P E	—	—
		BW250RAQ-□P	BW250RAQ-□P X		BW250RAQ-□P E		
漏電警報付 オートブレーカ		BW250EAL-3P	BW250EAL-3P X	—	BW250EAL-3P E	—	—
		BW250JAL-3P	BW250JAL-3P X	BW250JAL-4P X	BW250JAL-3P E	BW250JAL-4P E	
		BW250RAL-3P	BW250RAL-3P X	BW250RAL-4P X	BW250RAL-3P E	BW250RAL-4P E	
単3中性線欠相保護 機能付 オートブレーカ		BW250EAN-3P	—	—	—	—	—
単3中性線欠相保護 機能付漏電遮断器		EW250EAN-3P	—	—	—	—	—
ZCT付ブレーカ		BW250JAZ-3P	BW250JAZ-3P X	—	BW250JAZ-3P E	—	—
		BW250RAZ-3P	BW250RAZ-3P X		BW250RAZ-3P E		
耐熱形オートブレーカ		BW250EAH-3P	—	—	—	—	—
変更内容	取付ネジ 2本化	○ 対象 添付資料2の (1)を参照	○ 対象 添付資料2の (1)を参照	— 対象外	— 対象外	— 対象外	○ 対象 添付資料2の (1)を参照
	取扱 説明書	- 対象外 注3)	○ 対象 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注4) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注4) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 添付資料2の (2)の②を参照

注1) 特殊対応品を含みます。
2) □:極数 2 及び 3 を示します。
3) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ表面形は取扱説明書に取付穴及びﾈｼﾞ本数の記載が無いため, 変更の対象外となります。
4) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ裏面形の4P品及び埋込形は, 取付ﾈｼﾞ本数変更の対象外ですが, 取扱説明書は裏面形の2, 3P品と共用しているため取扱説明書は変更となります。

(2) 対象形式一覧表:125AF

製品名		スタンダード				グローバル
		裏面形		埋込形		表面形
		2P, 3P	4P	2P, 3P	4P	2P, 3P
一般配線用 オートブレーカ		—	—	—	—	—
		BW125JAG-□P X	BW125JAG-4P X	BW125JAG-□P E	BW125JAG-4P E	BW125JAGU-□P
		BW125RAG-□P X	BW125RAG-4P X	BW125RAG-□P E	BW125RAG-4P E	BW125RAGU-□P
		BW125HAG-□P X	—	BW125HAG-□P E	—	—
一般配線用 漏電遮断器		—	—	—	—	—
		EW125JAG-□P X	EW125JAG-4P X	EW125JAG-□P E	EW125JAG-4P E	EW250JAGU-3P
		EW125RAG-□P X	EW125RAG-4P X	EW125RAG-□P E	EW125RAG-4P E	EW250RAGU-3P
		EW125HAG-3P X	—	EW125HAG-3P E	—	—
電動機保護用 オートブレーカ		—	—	—	—	—
		BW125JAM-3P X		BW125JAM-3P E		
		BW125RAM-3P X		BW125RAM-3P E		
電動機保護用 漏電遮断器		—	—	—	—	—
		EW125JAM-3P X		EW125JAM-3P E		
		EW125RAM-3P X		EW125RAM-3P E		
変圧器一次側用 オートブレーカ		BW125JAT-□P X	—	BW125JAT-□P E	—	—
		—		—		
ノンオートスイッチ		BW125JAS-□P X	—	BW125JAS-□P E	—	—
		BW125RAS-□P X	BW125RAS-4P X	BW125RAS-□P E	BW125RAS-4P E	
瞬時遮断式 (瞬時固定形)		BW125JAQ-□P X	—	BW125JAQ-□P E	—	—
		BW125RAQ-□P X		BW125RAQ-□P E		
漏電警報付 オートブレーカ		—	—	—	—	—
		BW125JAL-□P X	BW125JAL-4P X	BW125JAL-□P E	BW125JAL-4P E	
		BW125RAL-□P X	BW125RAL-4P X	BW125RAL-□P E	BW125RAL-4P E	
単3中性線欠相保護 機能付 オートブレーカ		—	—	—	—	—
単3中性線欠相保護 機能付漏電遮断器		—	—	—	—	—
ZCT付ブレーカ		BW125JAZ-3P X	—	BW125JAZ-3P E	—	—
		BW125RAZ-3P X		BW125RAZ-3P E		
耐熱形オートブレーカ		—	—	—	—	—
変更内容	取付ネジ 2本化	— 対象外	— 対象外	— 対象外	— 対象外	— 対象外
	取扱 説明書	○ 対象 注3) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注3) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注3) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注3) 添付資料2の (2)の①を参照	○ 対象 注3) 添付資料2の (2)の②を参照

注1) 特殊対応品を含みます。
2) □:極数 2 及び 3 を示します。
3) 125AFのｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ裏面形及び埋込形, ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ表面形は, 250AFと共用の取扱説明書を同梱しているため, 取扱説明書は変更対象となりますが, 125AFとしての実質的な製品変更はありません。

(3) 対象形式一覧表:ハンドルロック装置Q2

250AF取付ﾈｼﾞ袋詰の取付ﾈｼﾞを4本から2本に変更するのに伴い, ハンドルロック装置Q2の取扱説明書(125, 250AF共用)が変更になります。
ハンドルロック装置Q2の変更対象形式及び本体適用形式(参考)は下表に示す通りです。変更の詳細は, 添付資料3をご参照ください。

形式	極数	本体適用形式(参考)			
		FAB		ELB	
BW9Q2CA	3・4	BW125JA□ BW125RA□	BW125JAGU BW125RAGU	BW125JA□ BW125RA□	BW125JAGU BW125RAGU
BW9Q2GA	2・3・4	BW250EA□ BW250JA□ BW250RA□	BW250EAGU BW250JAGU BW251RAGU	BW250EA□ BW250JA□ BW250RA□	BW250JAGU BW250RAGU

添付資料2 ： 変更内容の詳細

2012年 6月
富士電機機器制御㈱

(1) 取付ネジ入り数の変更

変更前

変更後

斜線部内の取付ネジが4本から2本に変更となります。

(2) 取扱説明書の変更

① INB-F50980473a （125,250AF-ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ裏面形,埋込形）

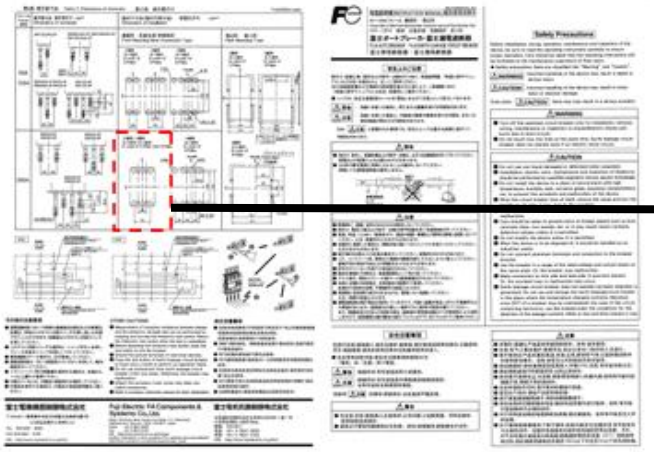

表面

変更前	変更後
2極時/3極時 为2极时/为3极时 In case of 2-Poles and 3-Poles 	2極時/3極時 为2极时/为3极时 In case of 2-Poles and 3-Poles 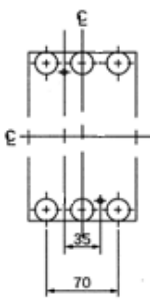
GT250AF-3Pの取付穴数を4箇所から2箇所に変更します。	

② INB-F5088087(3)c （125,250AF-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ表面形）

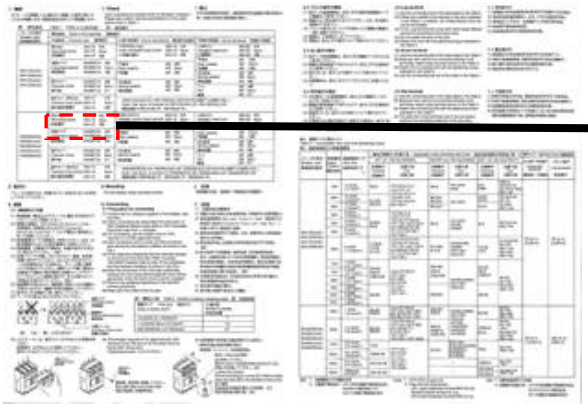

裏面

変更前		変更後	
取付ねじ	M4x70 4本	取付ねじ	M4x70 2本
Mounting screw	M4x70 4pcs.	Mounting screw	M4x70 2pcs.
安装螺钉	M4x70 4条	安装螺钉	M4x70 2条
取付ネジ本数変更に伴い、日本文、英文、中文の本数を変更します。			

添付資料3 ： ハンドルロック装置Q2の変更内容の詳細

2012年 6月
富士電機機器制御㈱

250AFの取付ネジ入り数の変更の伴い，指示文を見直します。

INB-F5098080(4)c （125,250AF-ハンドルロック装置Q2）

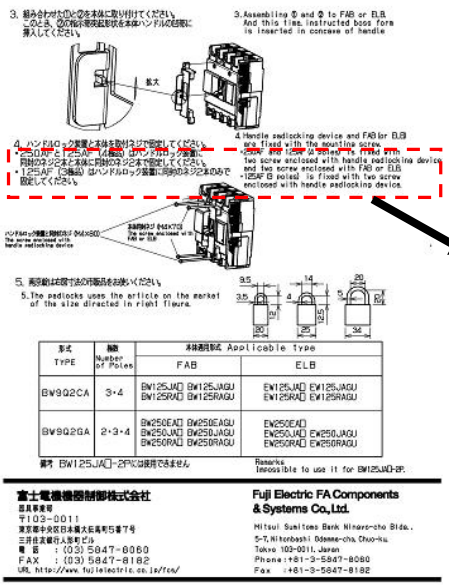

裏面

変更前	変更後
・250AFと125AF(4極品)はハンドルロック装置に同封のネジ2本と本体に同封のネジ2本で固定してください。 ・125AF(3極品)はハンドルロック装置に同封のネジ2本のみで固定してください。 ・250AF and 125AF(4 poles) is fixed with two screw enclosed with two screw enclosed with handle padlocking device. ・125AF(3 poles) is fixed with two screw en	・4極品はハンドルロック装置に同封のネジ2本と本体に同封のネジ2本で固定してください。 ・3極品はハンドルロック装置に同封のネジ2本のみで固定してください。 ・4 poles is fixed with two screw enclosed with two screw enclosed with handle padlocking device. ・3 poles is fixed with two screw enclosed with handle padlocking device.